

電気利用届出書

展示室の利用に伴い、以下のとおり電気を利用したいので届出します。

☐ ←該当する項目にチェック ☒ 、
又は塗りつぶし ☒ をしてください。

1. 主催者 「展示室／会議室 利用申請書」の「申請者」の欄と同じ内容を記入願います。

所在地			
名称			
代表者氏名			
担当者氏名		連絡先 電話番号	

電気のご利用について。	記入漏れが無いように作成し、施工日の10日前までに、この「電気利用届書」と「展示室使用電力算出表」,分電盤番号と使用容量を記入した「電気配線図面」を提出願います。 先に「展示室使用電力算出表」を作成し、下記「3.設備容量等」に転記願います。 「3.設備容量等」欄の ①・②・③の値は以下の制限値以内とする。 単相は、4～7階各階半室で 40kVA以内、全室で80kVA以内。 三相は、4～7階各階半室で 25kVA以内、全室で50kVA以内。 会議室：各電源コンセントは、100V15A電力1.5 kVA以内（同一回路）であること。
-------------	---

2. 施工内容 本申請書で申請する展示場にチェックを入れてください。

申請対象	☐ 7階	☐ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用
	☐ 6階	☐ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用
	☐ 5階	☐ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用
	☐ 4階	☐ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用

3. 設備容量等 使用する電気の種別にチェックを入れ、接続する設備容量（kVA）等を記入してください。

① 100V (単相, 50Hz)	☐ 使用する	設備容量	(kVA)	設備容量に対する需要率	(%)
	☐ 使用しない	用途	☐ 照明 ☐ パソコン ☐ プロジェクター ☐ レジ ☐ その他 ()		
		特記	夜間送電 ☐ あり ☐ なし : 「あり」の時、使用する番号へ○印を付加		
② 200V (単相, 50Hz)	☐ 使用する	設備容量	(kVA)	設備容量に対する需要率	(%)
	☐ 使用しない	用途	☐ 冷凍・冷蔵庫 ☐ ポンプ ☐ 工作機械 ☐ その他 ()		
		特記	夜間送電 ☐ あり ☐ なし : 「あり」の時、使用する番号へ○印を付加		
③ 200V (三相, 50Hz)	☐ 使用する	設備容量	(kVA)	設備容量に対する需要率	(%)
	☐ 使用しない	用途	☐ 冷凍・冷蔵庫 ☐ ポンプ ☐ 工作機械 ☐ その他 ()		
		特記	夜間送電 ☐ あり ☐ なし : 「あり」の時、使用する番号へ○印を付加		

施工者	☐ 自己（主催者自身が施工する簡易配線の場合）		
	☐ 電気工事業者に依頼する場合 ⇒ 以下に、総括電気工事業者の情報を記入してください。		
電気工事会社名		工事責任者	
所在地	☎	資格番号	

施工開始 予定日時	送電開始 予定日時	撤去開始 予定日時
月 日 時 分 施工開始	月 日 時 分 送電開始	月 日 時 分 撤去開始

事務処理使用欄	受付番号：	受付日：	受付者：
---------	-------	------	------

記入例 1

レ点チェック

電気利用届出書

☐ ←該当する項目にチェック ☒ 、
又は塗りつぶし ■ をしてください。

展示室の利用に伴い、以下のとおり電気を利用したいので届出します。

1. 主催者 「展示室／会議室 利用申請書」の「申請者」の欄と同じ内容を記入してください。

所在地	〒111-0033 東京都台東区花川戸 2-6-5		
名称	株式会社 タイトウカン		
代表者氏名	台東 太郎		
担当者氏名	浅草 一平	連絡先 電話番号	03-1234-5678

電気のご利用について。	記入漏れが無いように作成し、施工日の10日前までに、この「電気利用届書」と「展示室使用電力算出表」、分電盤番号と使用容量を記入した「電気配線図面」を提出願います。 先に「展示室使用電力算出表」を作成し、下記「3.設備容量等」に転記願います。 「3.設備容量等」欄の①・②・③の値は以下の制限値以内とする。 単相は、4～7階各階半室で 40kVA以内、全室で80kVA以内。 三相は、4～7階各階半室で 25kVA以内、全室で50kVA以内。 会議室：各電源コンセントは、100V15A電力1.5kVA以内（同一回路）であること。
-------------	--

2. 施工内容 本申請書で申請する展示場にチェックを入れてください。

申請対象	☐ 7階	☐ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用
	☒ 6階	☒ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用
	☐ 5階	☐ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用
	☐ 4階	☐ 全室利用	☐ 南側半室利用	☐ 北側半室利用

3. 設備容量等 使用する電気の種別にチェックを入れ、接続する設備容量（kVA）等を記入してください。

① 100V (単相, 50Hz)	☒ 使用する	設備容量	3 (kVA)	設備容量に対する需要率	100 (%)
	☐ 使用しない	用途	☒ 照明 ☒ パソコン ☒ プロジェクター ☐ レジ ☐ その他 ()		
		特記	夜間送電 ☐ あり ☒ なし : 「あり」の時、使用する番号へ○印を付加		
② 200V (単相, 50Hz)	☒ 使用する	設備容量	3 (kVA)	設備容量に対する需要率	100 (%)
	☐ 使用しない	用途	☐ 冷凍・冷蔵庫 ☐ ポンプ ☐ 工作機械 ☒ その他 (電磁調理器あり、使用時に水蒸気が出ます)		
		特記	夜間送電 ☒ あり ☐ なし : 「あり」の時、使用する番号へ○印を付加		
③ 200V (三相, 50Hz)	☒ 使用する	設備容量	10 (kVA)	設備容量に対する需要率	80 (%)
	☐ 使用しない	用途	☒ 冷凍・冷蔵庫 ☐ ポンプ ☐ 工作機械 ☐ その他 ()		
		特記	夜間送電 ☐ あり ☒ なし : 「あり」の時、使用する番号へ○印を付加		

施工者	☐ 自己（主催者自身が施工する簡易配線の場合）		
	☒ 電気工事業者に依頼する場合 ⇒ 以下に、総括電気工事業者の情報を記入してください。		
電気工事業者名	有限会社 東都電気工事	工事責任者	東都 太郎
所在地	東京都台東区花川戸0-0-0 ☎03-8765-4321	資格番号	都-123

施工開始 予定日時	送電開始 予定日時	撤去開始 予定日時
11月25日 9時00分施工開始	11月25日 11時00分 送電開始	11月27日 17時00分 撤去開始

事務処理使用欄	受付番号：	受付日：	受付者：
---------	-------	------	------

4・5・6 階

(使用階を○で囲む。)

【展示室使用電力算出表】

※「夜間送電あり」の時、使用する番号に○印を付加願います

北側 EPS

南側 EPS

単相主幹(225AT)			
コンセント用 分電盤(AC100V)			
天井 (15 [A])	使用電力 (kW)	天井 (15 [A])	使用電力 (kW)
151		152	
153		154	
155		156	
157		158	
159		160	
161		162	
163		164	
165		166	
167		168	
169		170	
小 計		小 計	
壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)	壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)
171		172	
173		174	
175		176	
177	使用不可	178	
179		180	
小 計		小 計	
合 計			

三相主幹(200AT)			
三相仮設用 分電盤(AC200[V])			
ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			
単相仮設用 分電盤(AC100/200 [V])			
ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			

単相主幹(225AT)			
コンセント用 分電盤(AC100V)			
天井 (15 [A])	使用電力 (kW)	天井 (15 [A])	使用電力 (kW)
151		152	
153		154	
155		156	
157		158	
159		160	
161		162	
163		164	
165		166	
167		168	
169		170	
小 計		小 計	
壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)	壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)
171		172	
173		174	
175		176	
177		180	使用不可
179		182	
小 計		小 計	
合 計			

三相主幹(200AT)			
三相仮設用 分電盤(AC200[V])			
ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			
単相仮設用 分電盤(AC100/200 [V])			
ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			

7 階

【 展示室使用電力算出表 】

※「夜間送電あり」の時、使用する番号に○印を付加願います

北側 EPS

単相主幹(225AT)			
コンセント用 分電盤(AC100V)			
天井 (15 [A])	使用電力 (kW)	天井 (15 [A])	使用電力 (kW)
151		152	
153		154	
155		156	
157		158	
159		160	
161		162	
163		164	
165		166	
167		168	
169		170	
小 計		小 計	
壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)	壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)
171		172	
173		174	
175		欠番	
177	使用不可	178	
179			
小 計		小 計	
合 計			

三相主幹(200AT)			
三相仮設用 分電盤(AC200[V])			
ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			
単相仮設用 分電盤(AC100/200 [V])			
ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			


南側 EPS

単相主幹(225AT)			
コンセント用 分電盤(AC100V)			
天井 (15 [A])	使用電力 (kW)	天井 (15 [A])	使用電力 (kW)
151		152	
153		154	
155		156	
157		158	
159		160	
161		162	
163		164	
165		166	
167		168	
169		170	
小 計		小 計	
壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)	壁面 (15 [A])	使用電力 (kW)
171		172	
173		174	
175		欠番	
177		178	
179	使用不可		
小 計		小 計	
合 計			

三相主幹(200AT)			
三相仮設用 分電盤(AC200[V])			
ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (100AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			
単相仮設用 分電盤(AC100/200 [V])			
ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)	ブレーカ (75AT)	使用電力 (kW)
1		2	
3		4	
小 計		小 計	
合 計			

● ← 展示室壁コンセント


○ ← 展示室天井コンセント

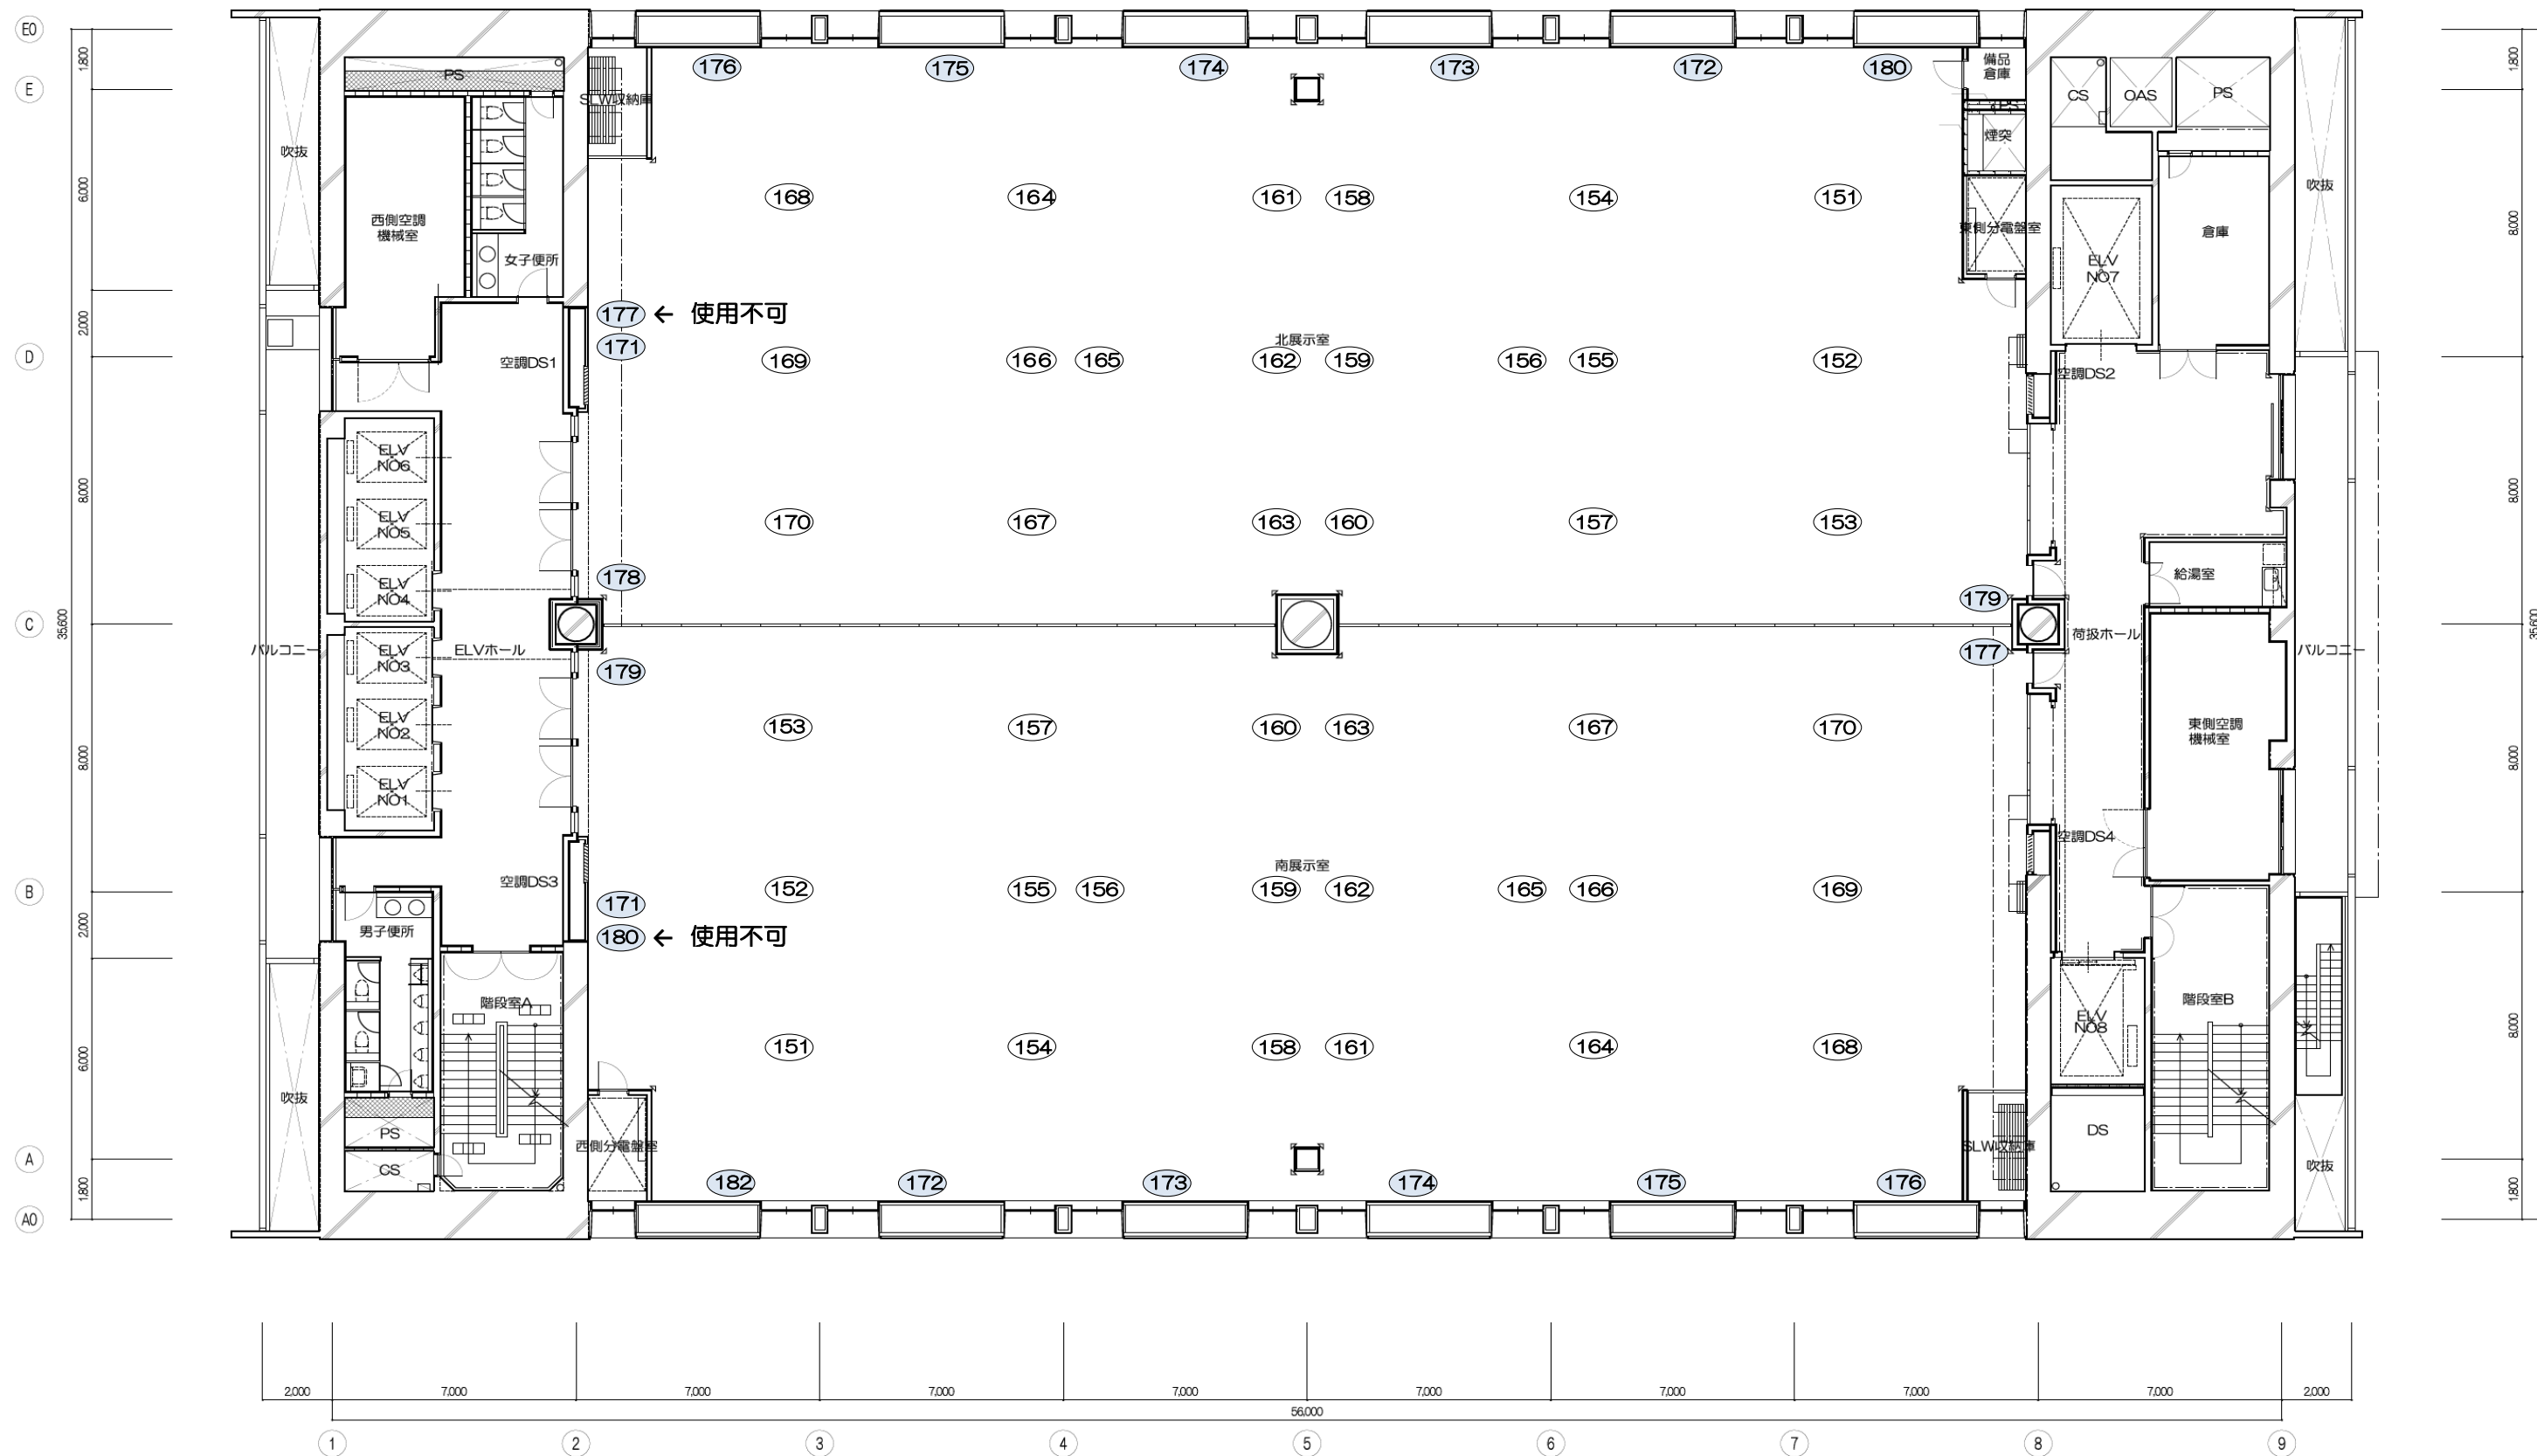

4・5・6階 展示室平面図

● ← 展示室壁コンセント

○ ← 展示室天井コンセント

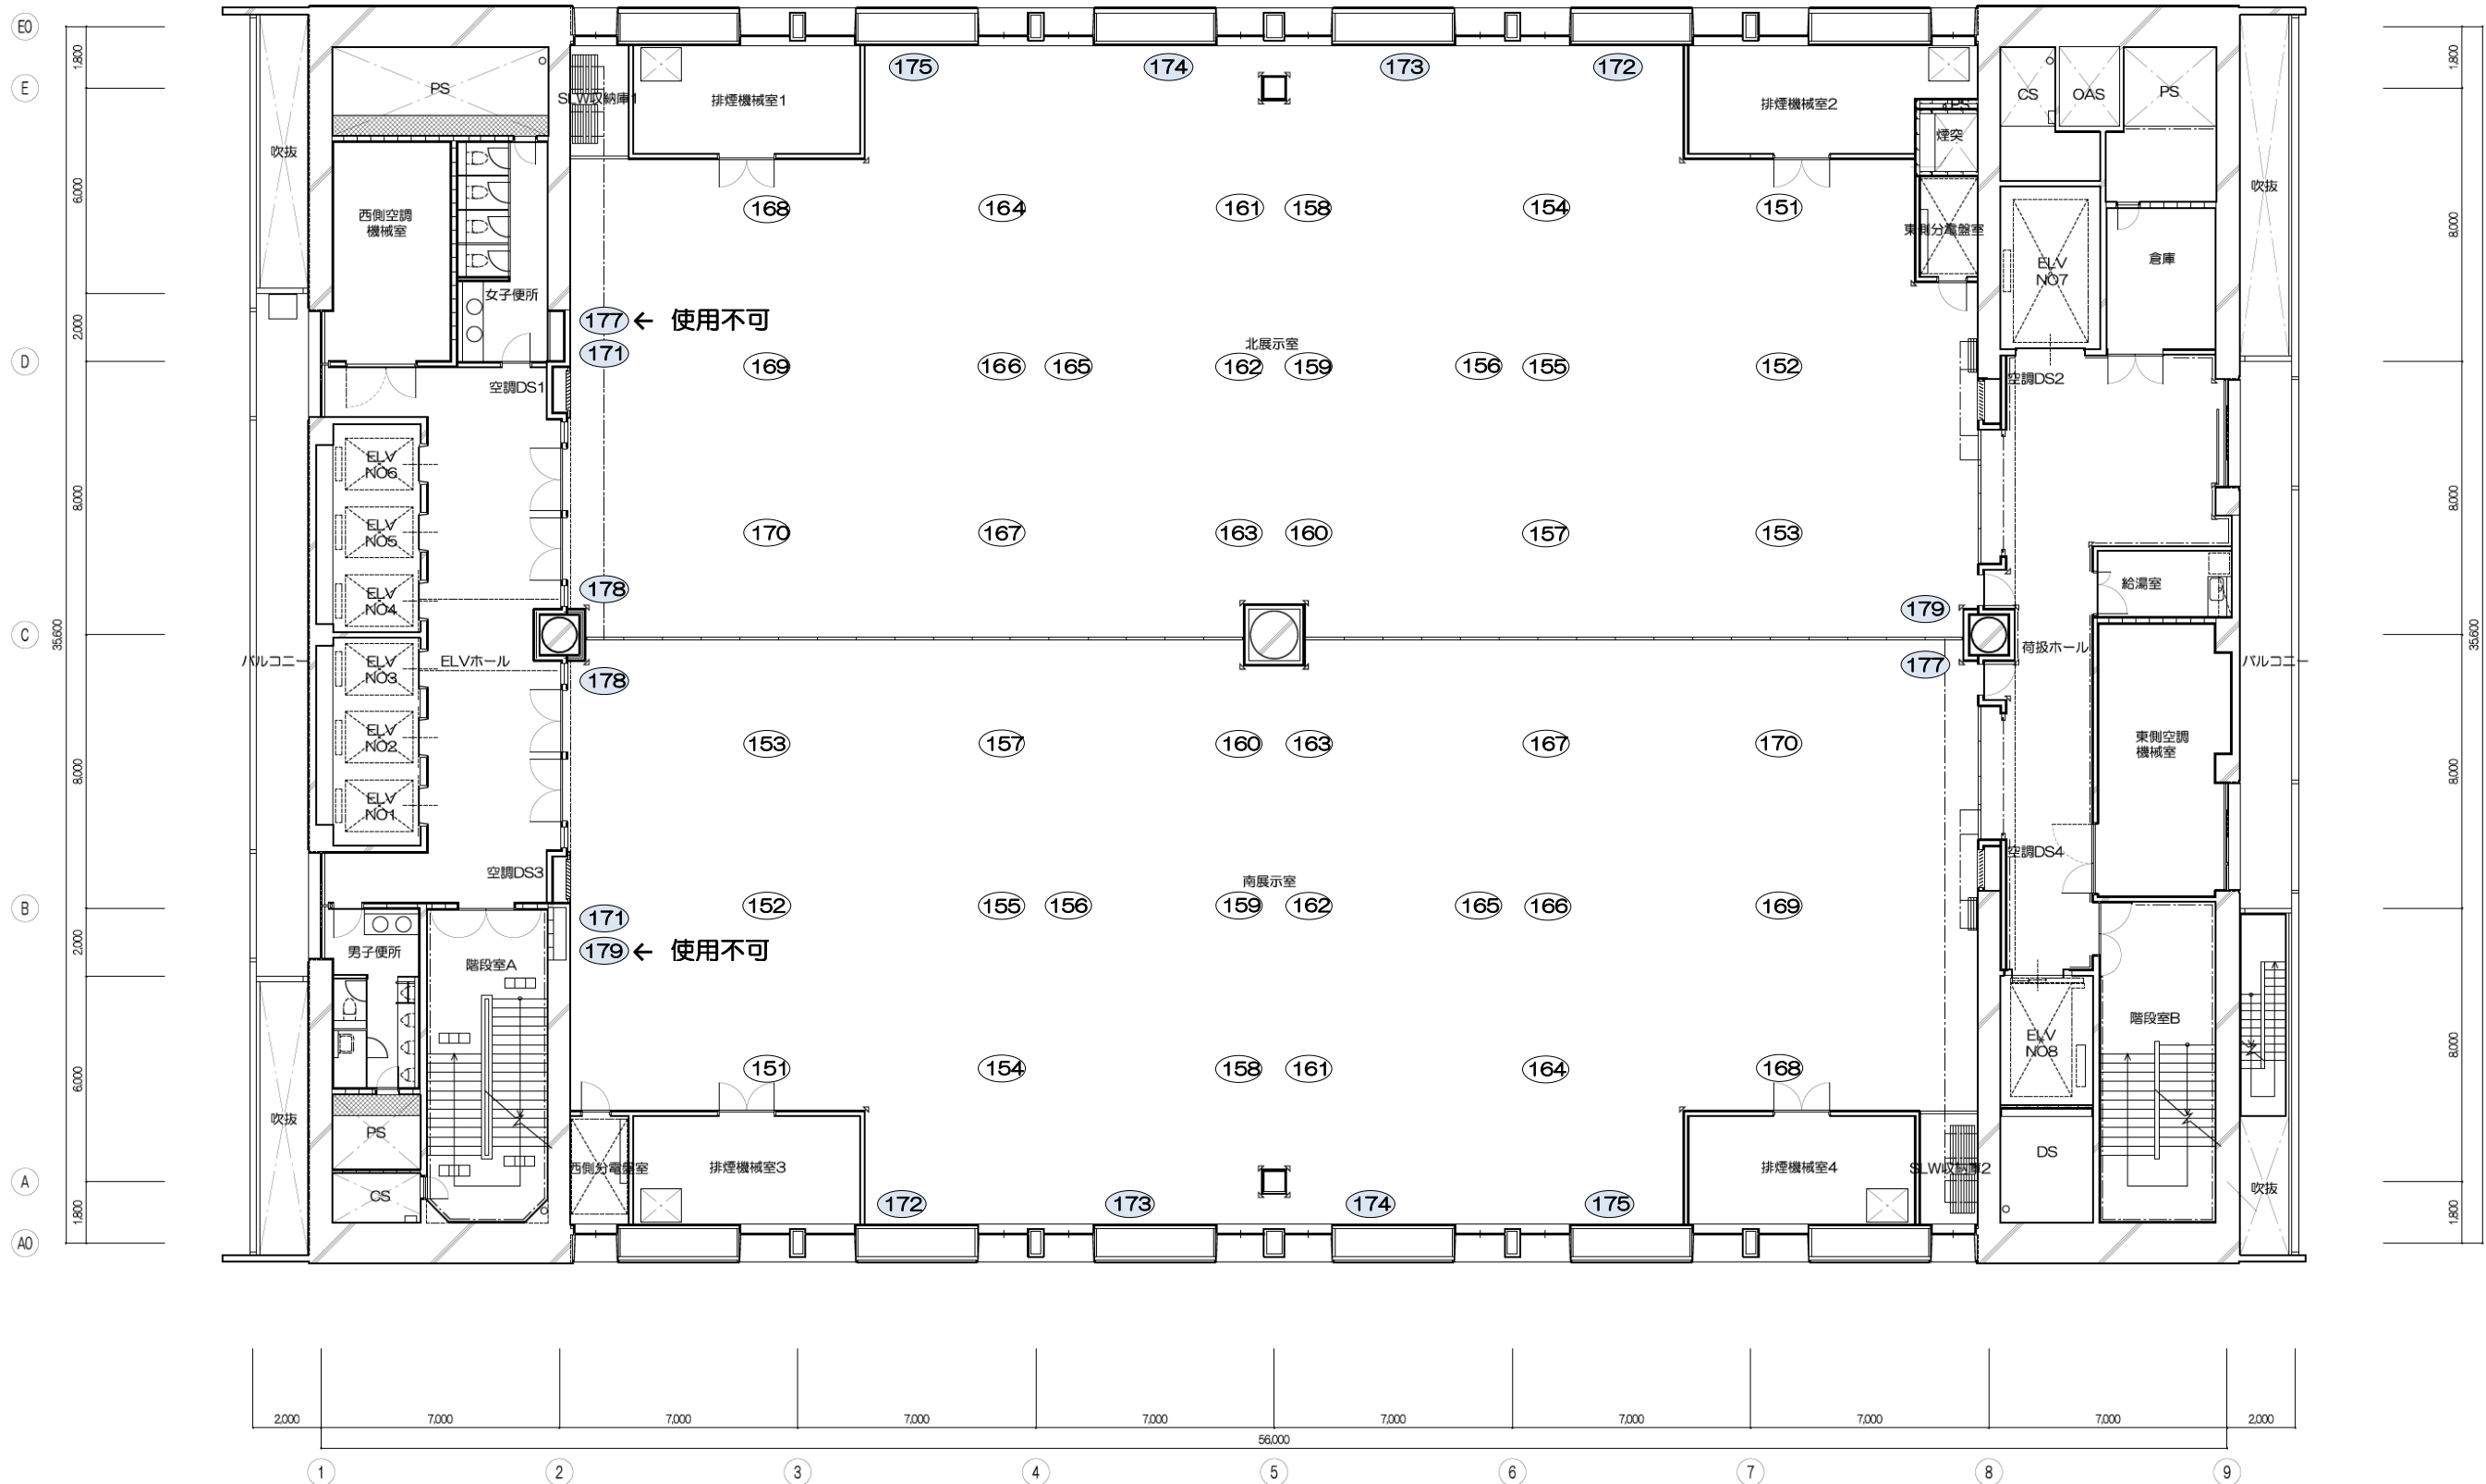

7階 展示室平面図